


SCHEMA ROZVODU

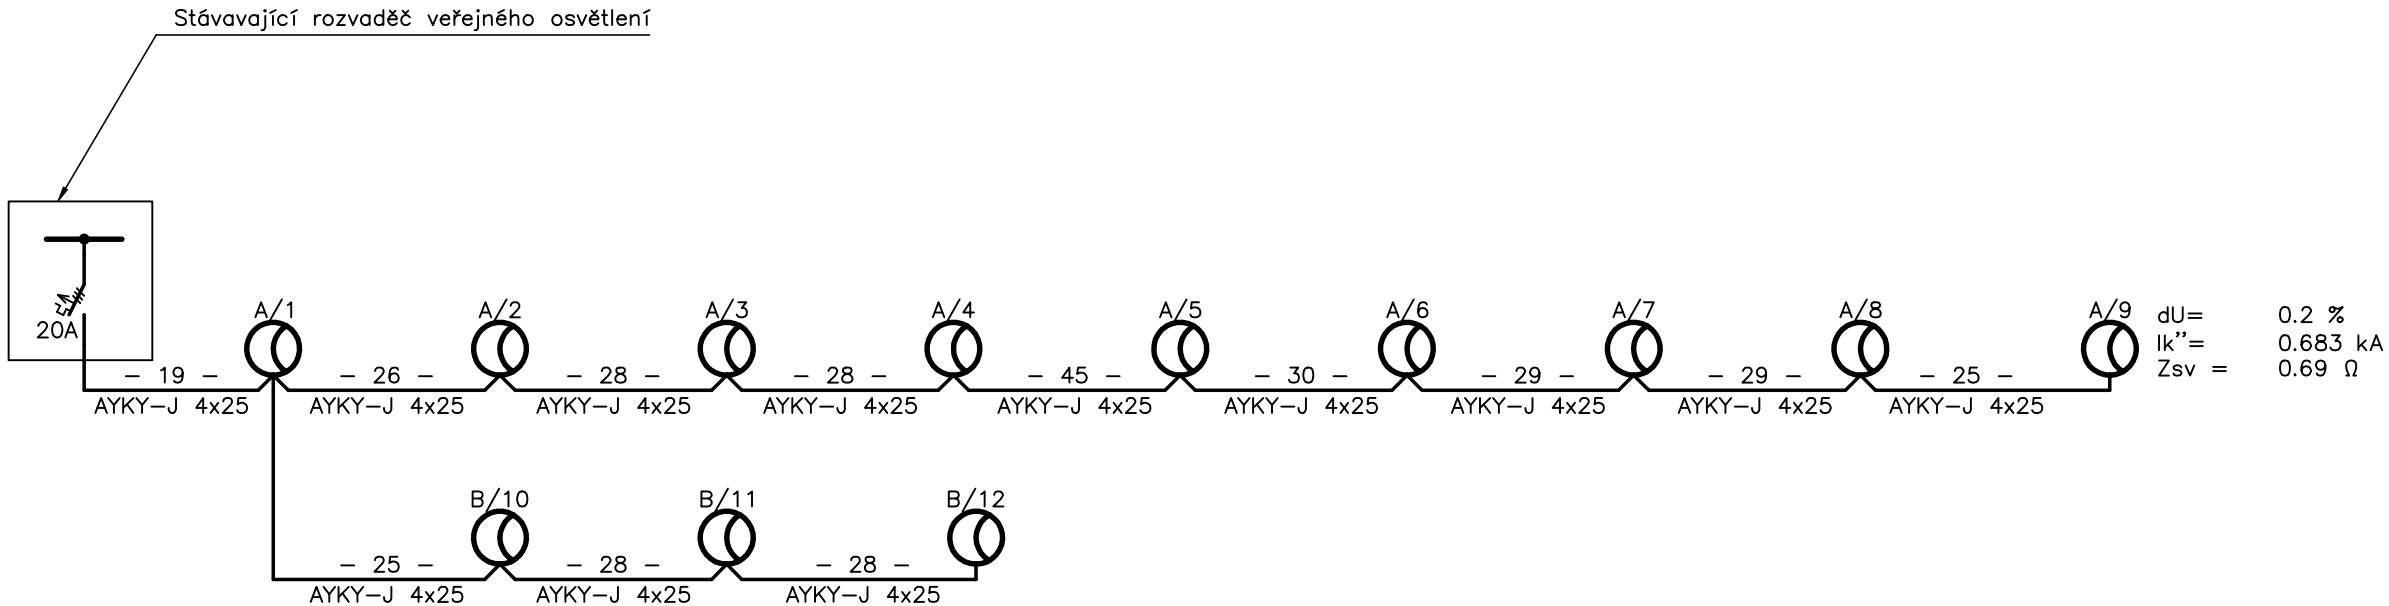

SÍŤ: TN-C-S
PROUDOVÁ SOUSTAVA:
3+N+PE AC 400/230V 50Hz
OCHRANA ZÁKLADNÍ:
IZOLACÍ A KRYTY
OCHRANA PŘI PRVNÍ PORUŠE:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000 4-41 ED. 2
A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
DLE ČSN 33 2000 5-54 ED. 3

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

Zodpovědný projektant:		Vypracoval:		<div><div><input type="checkbox"/></div><div>Petr Slezák PROJEKTY ELEKTRO IČO: 729 62 160 530 02 Pardubice, Palackého třída 1930 mobil: 604370940 <div><input type="checkbox"/> e-mail: petr.slezak.elektro@centrum.cz <input type="checkbox"/></div></div></div>	
HIP:	Profese: EL				
Ing. Radim Loukota	P. Slezák	P. Slezák			
Obec: Rohovládova Bělá		Kraj: Pardubický			
Investor: OBEC ROHOVLÁDOVA BĚLÁ, ROHOVLÁDOVA BĚLÁ č.p. 32, 533 43				Zak. č.	14/2018
Akce:		Paré:		Druh projektu:	DSP+DPS
Rohovládova Bělá				Datum:	04. 2018
ZTV a komunikace pro novostavby 9 RD				Formátů:	2 x A4
Objekt 401 Veřejné osvětlení				Měřítko:	--
Výkres:				V004	
Schema rozvodu					